

Riksarkivets föreskrifter om utförande av arkivlokaler hos Högskoleverket;

beslutade den 18 februari 2003.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 2 p. arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1994:6, ändrad 1997:3) och allmänna råd om planering, utförande och drift av arkivlokaler, följande föreskrifter om utförande av arkivlokaler hos Högskoleverket (dnr RA 231-2002/3429).

Tillämpning och omfattning

1 § Föreskrifterna gäller för

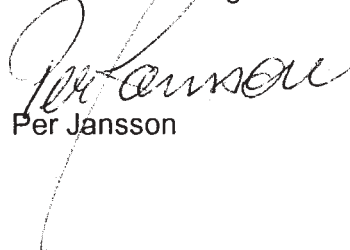
Myndighet: Högskoleverket
Arkivbildare: Högskoleverket
Handlingsslag: Arkivhandlingar på papper

2 § Utförande av arkivlokaler hos Högskoleverket

Riksarkivet föreskriver att i 1 § angivna handlingar får förvaras i arkivlokal på våningsplan -2 tr i fastigheten kv Fyrkanten 14, Luntmakargatan 13, Stockholm, som ger skydd i minst 60 min mot i 8 §, 10 kap. RA-FS 1994:6 (ändrad 1997:3) angivna skadefaktorer. Föreskrifterna gäller tills vidare och under förutsättning att

- byggnaden i vilken arkivlokalen är belägen är utrustad med automatiskt brandlarm, och att detektorer finns placerade i och i nära anslutning till lokalen,
- den yttre brandbelastningen inte översiger 150 MJ/m²,
- räddningstjänst finns i arkivlokalens närhet, med en utryckningstid som inte överstiger 10 minuter,
- det mellan hyllor och väggar i arkivlokalen lämnas en viss luftspalt

Denna författning träder i kraft omedelbart.


Per Jansson


Anders Sundqvist